


W1

dz nr ew. 125/12 - dz przykrycia

PROJEKTOWY
ZADANIE
95-300 Złazob. ul. Litwackiego 45
tel. 46 855-37-17, fax 46 855-20-21

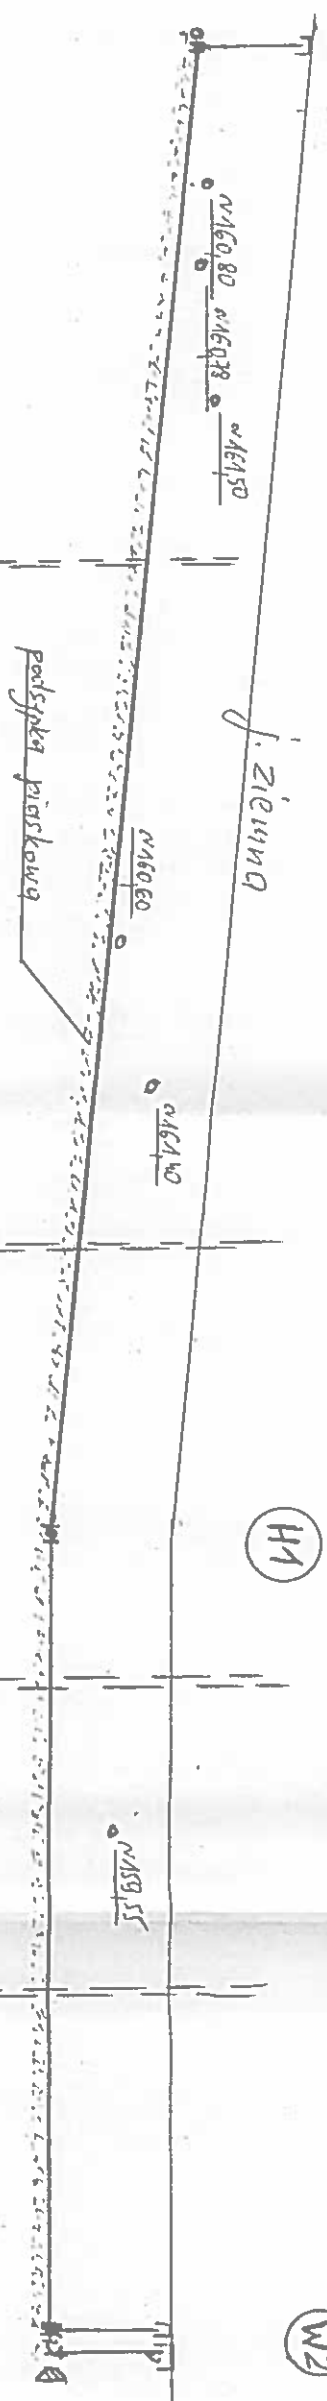

| | | | | |
|-------|------|--------|--------|--|
| 0,0 | 1,60 | 160,70 | 162,30 | istn. wodociąg PCV ϕ 90 mm TV 80/80 mm; Z ϕ 80 mm |
| 2,0 | 1,60 | 160,68 | 162,28 | istn. przyk. wody do dz. 125/12 |
| 3,0 | 1,60 | 160,65 | 162,25 | istn. przyk. wody do dz. 125/12 |
| 5,0 | 1,60 | 160,60 | 162,20 | istn. kabel ENN |
| 34,0 | | | | |
| 39,0 | | | | zmiana kierunku |
| 41,0 | 1,60 | 160,50 | 162,10 | istn. przyk. wody do dz. 125/12 |
| 43,0 | 1,60 | 160,50 | 162,10 | istn. kabel ENN |
| 89,0 | | | | |
| 123,0 | 1,60 | 158,70 | 160,30 | proj. tv 80/80 mm Z ϕ 80; HP ϕ 80 |
| 180 | | | | |
| 191,0 | 1,60 | 158,65 | 160,25 | istn. kabel e NN |
| 199,0 | | | | |
| 250,0 | 1,60 | 158,60 | 160,20 | Z ϕ 80; HP ϕ 80 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Projekt: Budowa sieci wodociągowej | Nr rys.: 3 |
| Adres budowy: w Krze Dużej, dz. 125/12, gm. Radziejowice, | Skala: 1:100 |
| Rysunek: Profil podłużny sieci wodociągowej | Data: 02.2020. |
| Projektował: mgr inż. Tadeusz Kuran, upr. nr 5/85/Sk-ce | Podpis: |
| Sprawdził: mgr inż. Andrzej Kuciński, upr. nr MAZ/0170/POOS/05 | Podpis: |