



Złącze kablowe i linia kablowa w zakresie odrębnego opracowania (wg. warunków przyłączenia).

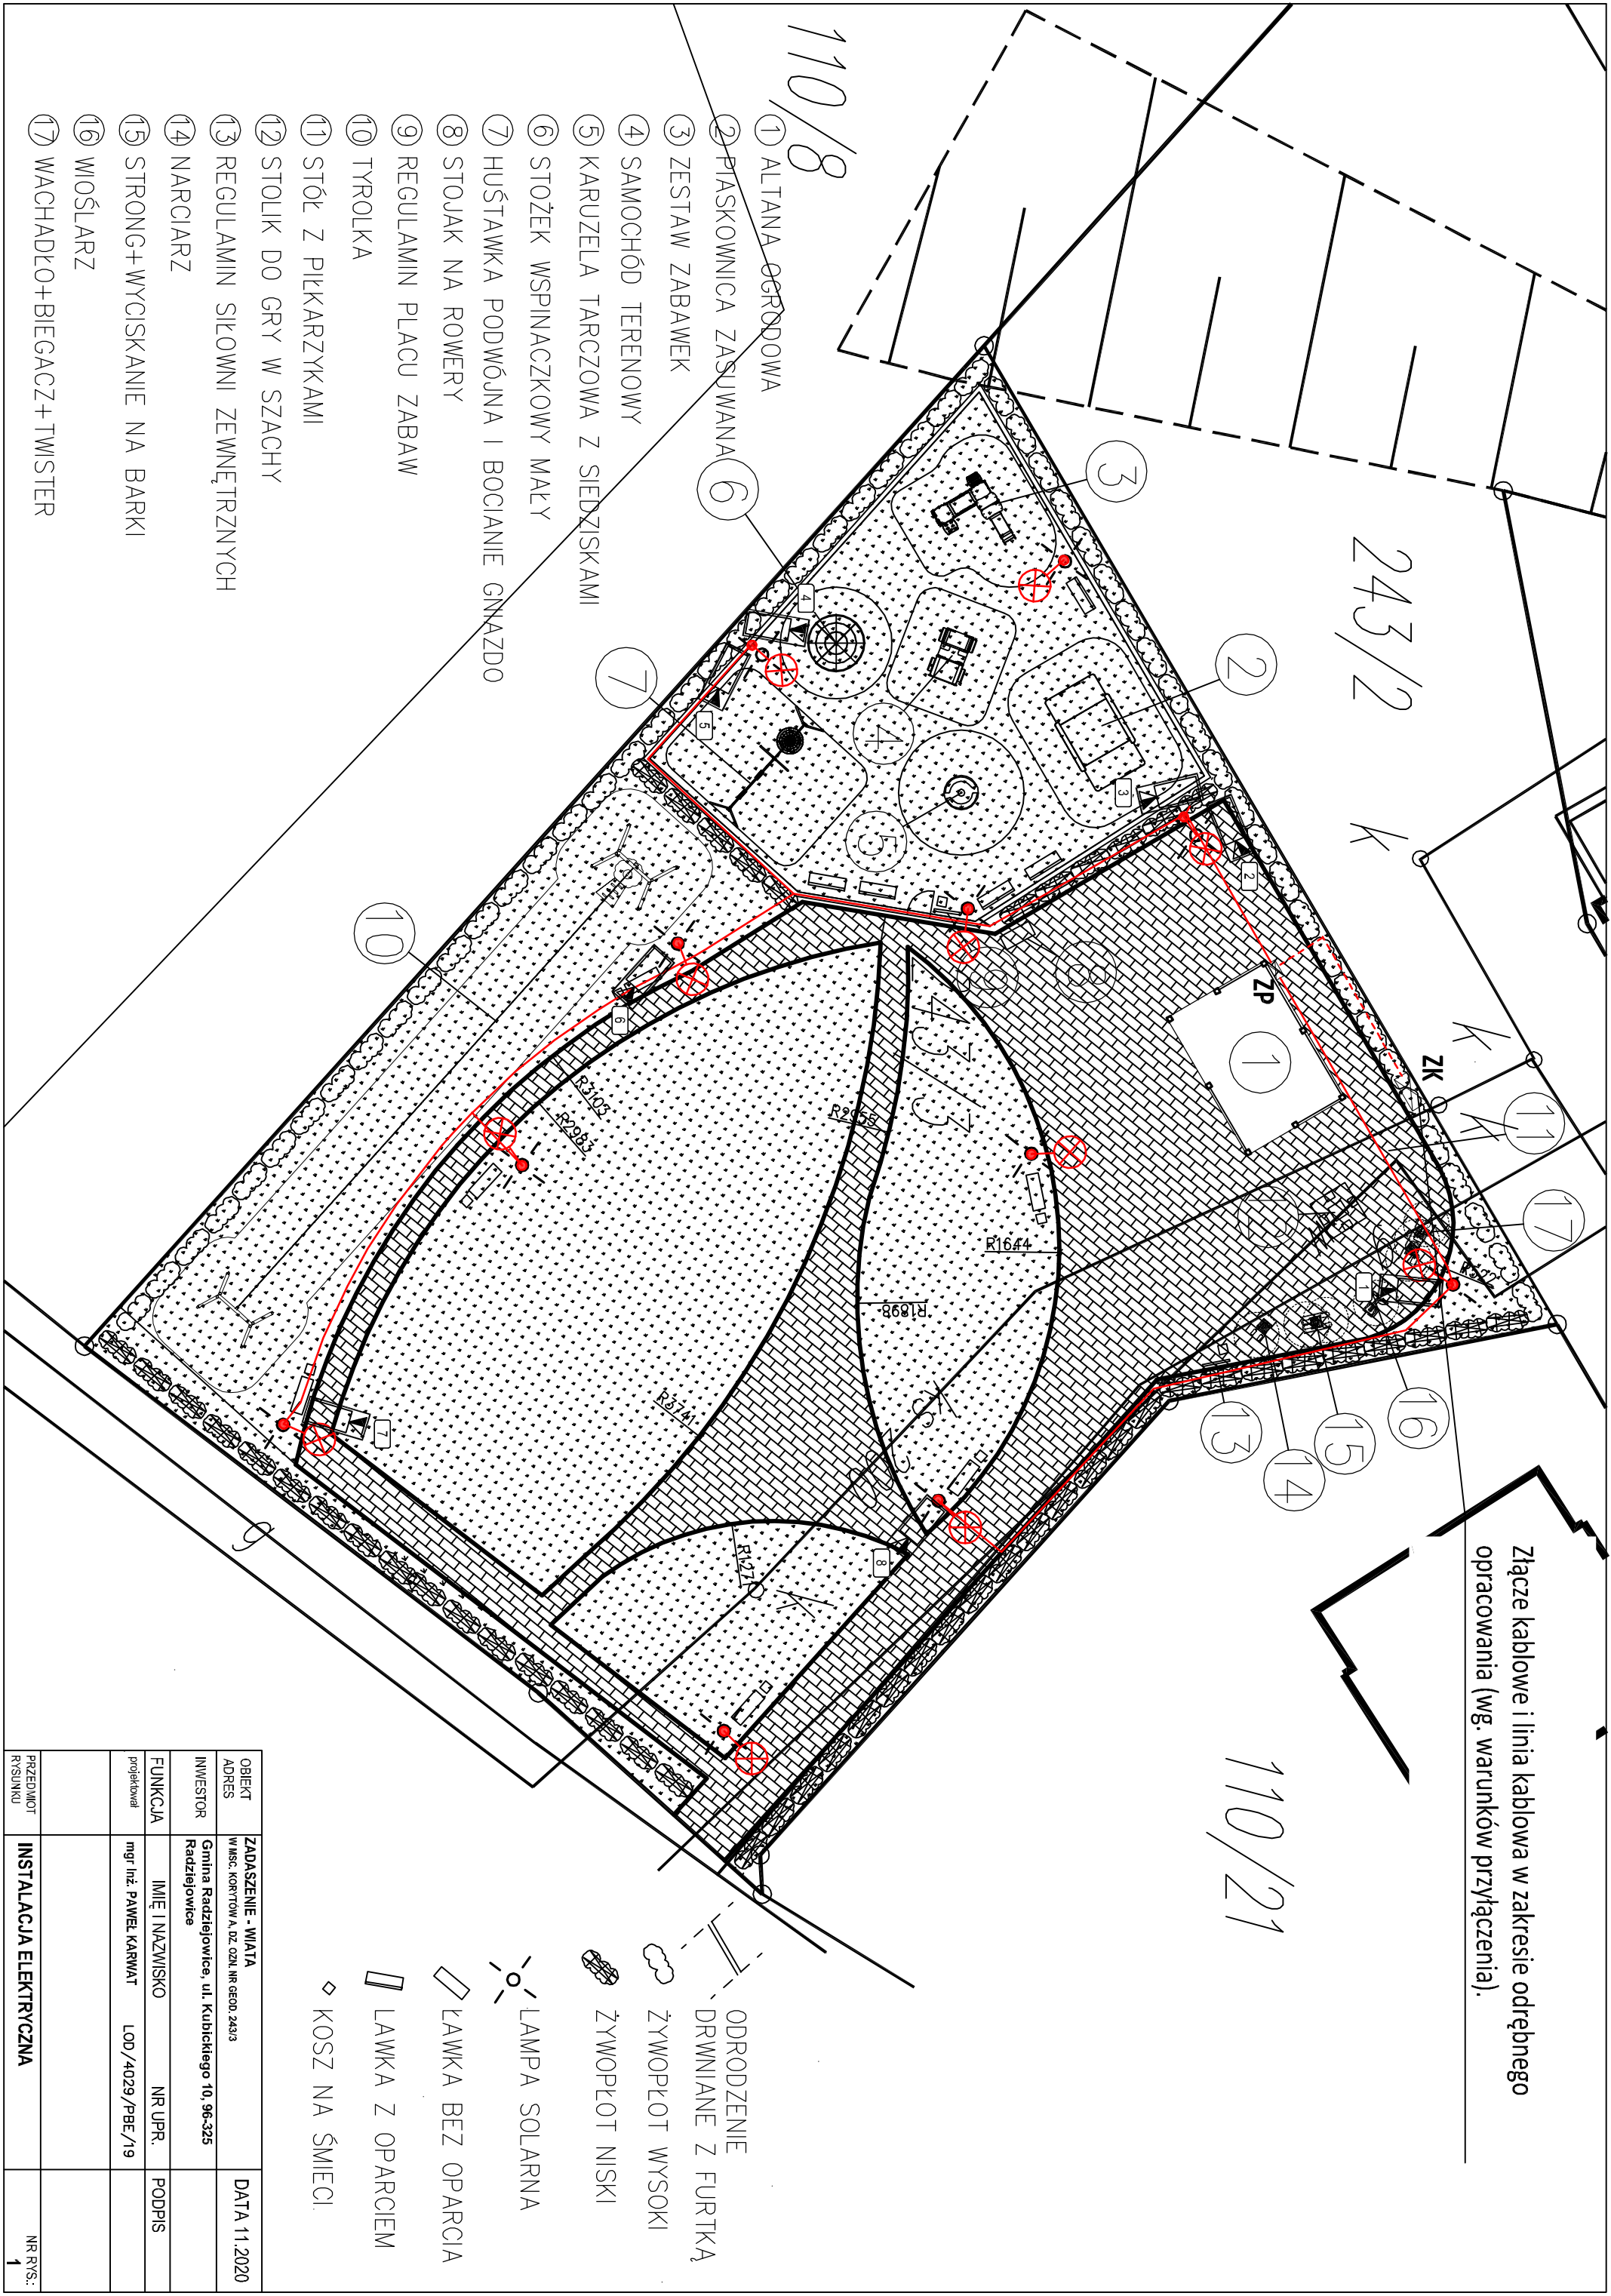


Widok elewacji rozdzielnicy ZG (z zewnątrz)

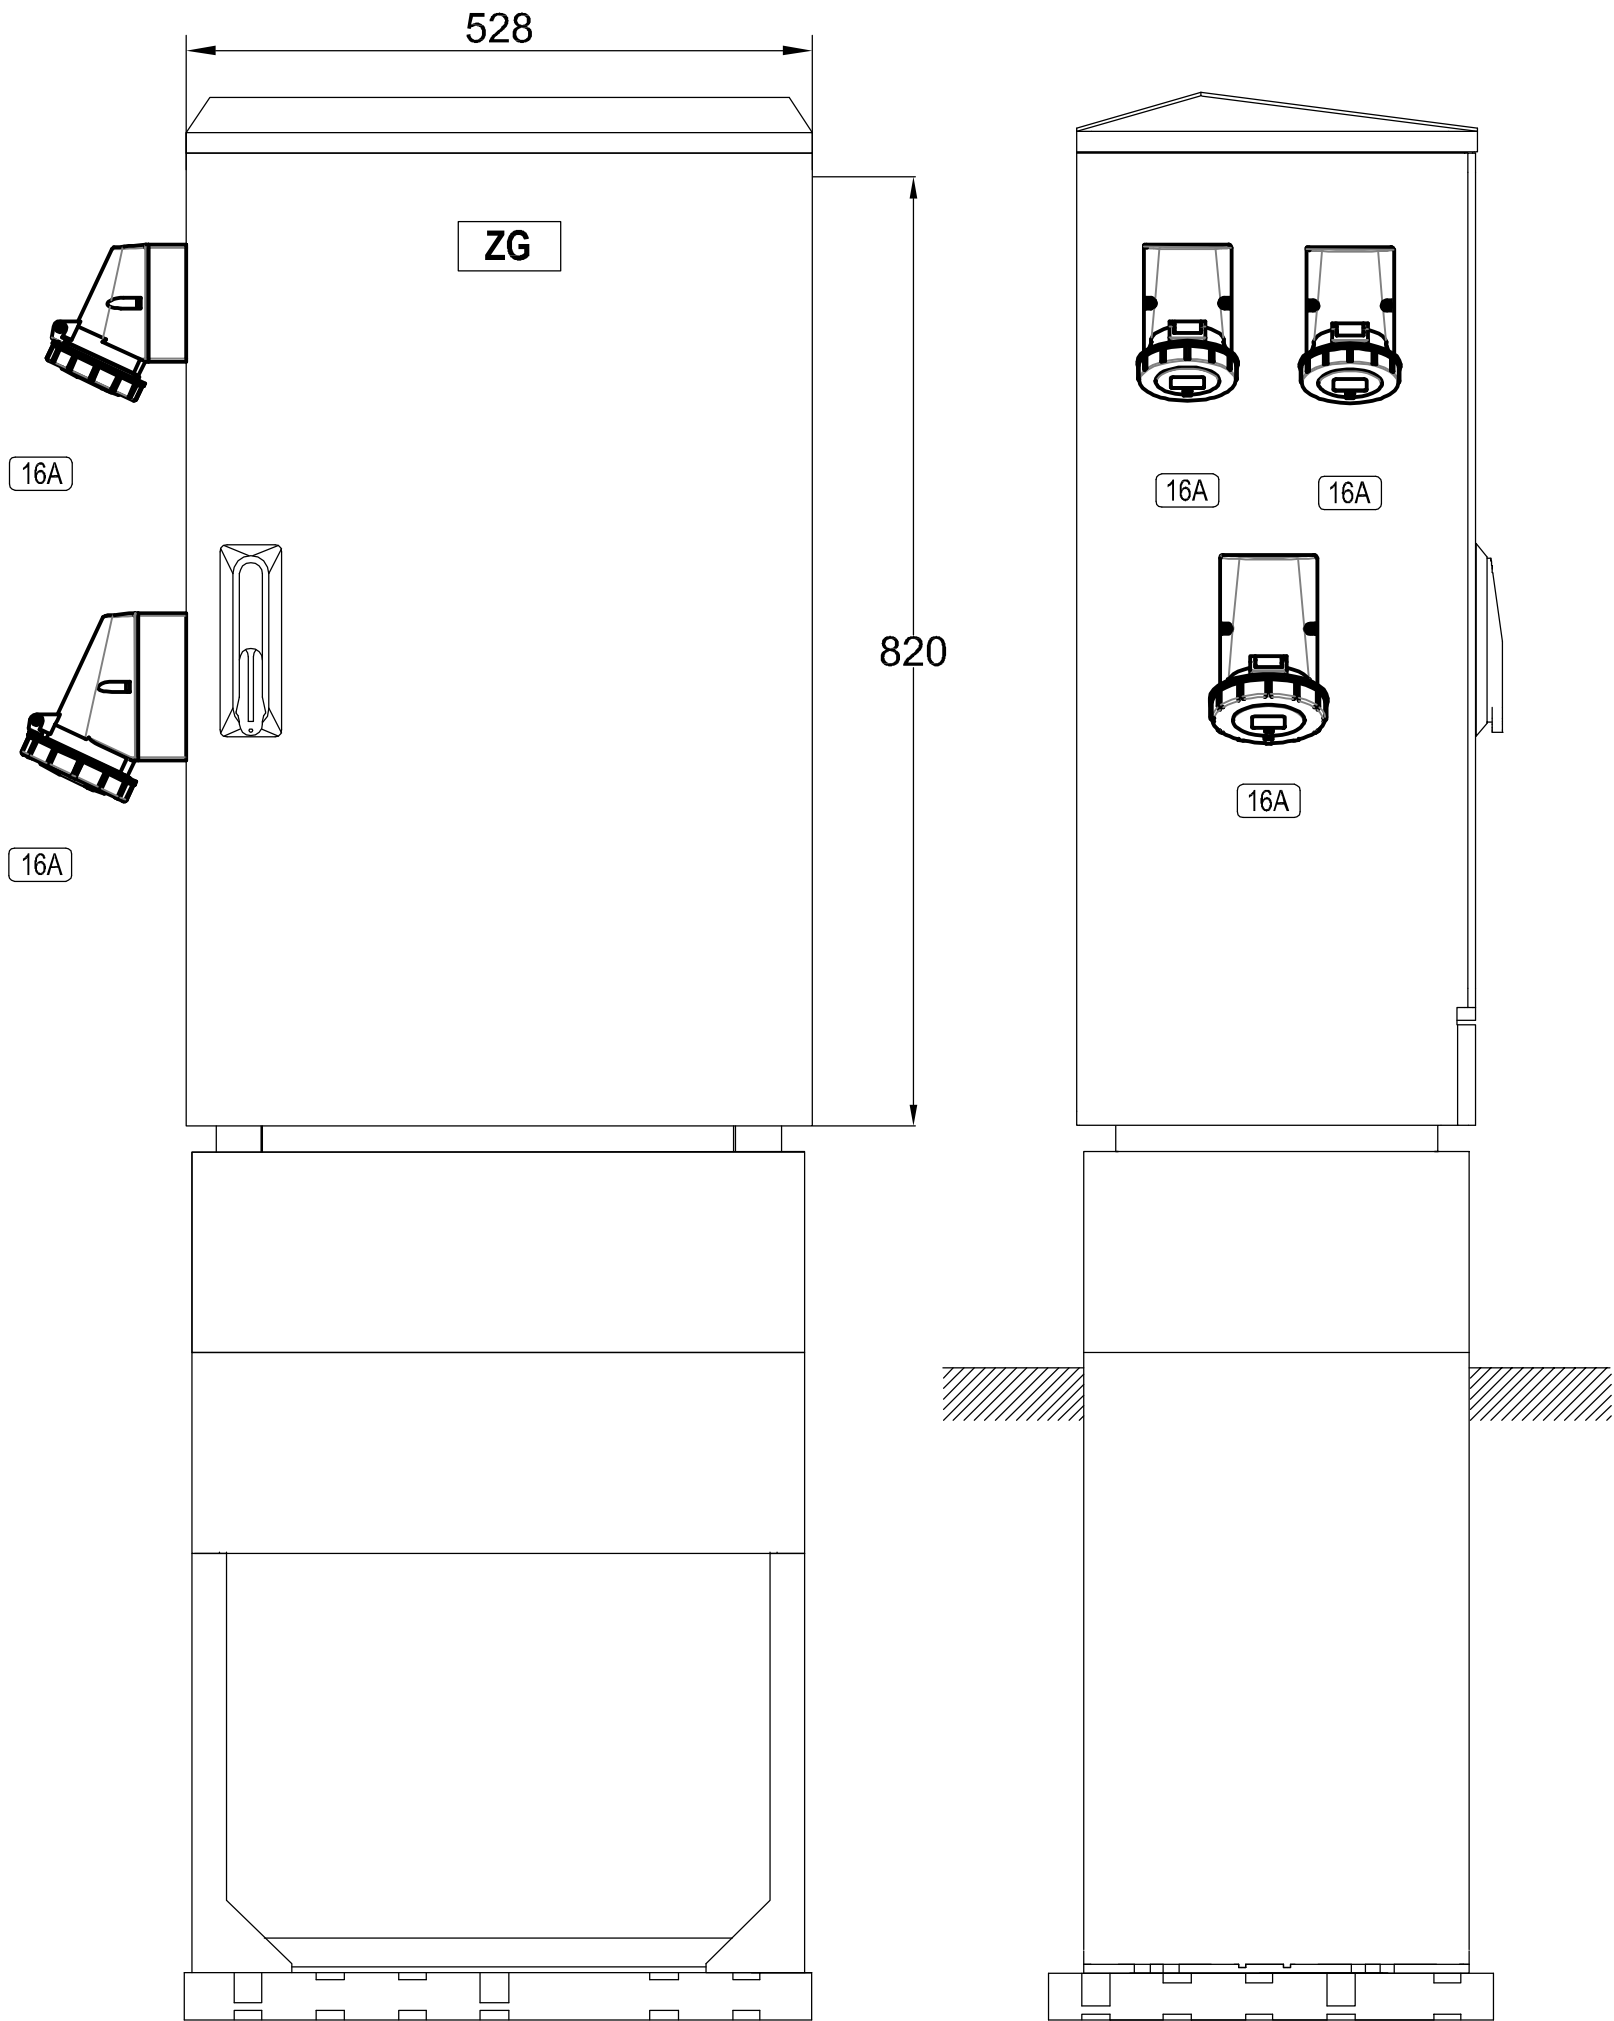

Rozdzielnica 528x800x330mm, IP44,
z daszkiem i płytą montażową oraz podporą w gruncie.
Aparaty montować na szynie TH35 w obudowie IP20.
Przewody mocować na uchwytach lub grzebieniach
kablowych.

OBIEKT ADRES	Rozdzielnia W MSC. KORYTÓW A, DZ. OZN. NR GEOD. 243/3	DATA 11.2020
INWESTOR	Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.	PODPIS
projektował	mgr inż. PAWEŁ KARWAT LOD/4029/PBE/19	
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	NR RYS.: 3

Urządzenia teletechniczne zasilic poprzez listwy zaciskowe lub gniazda 16A/230V montowane na szynie TH34.

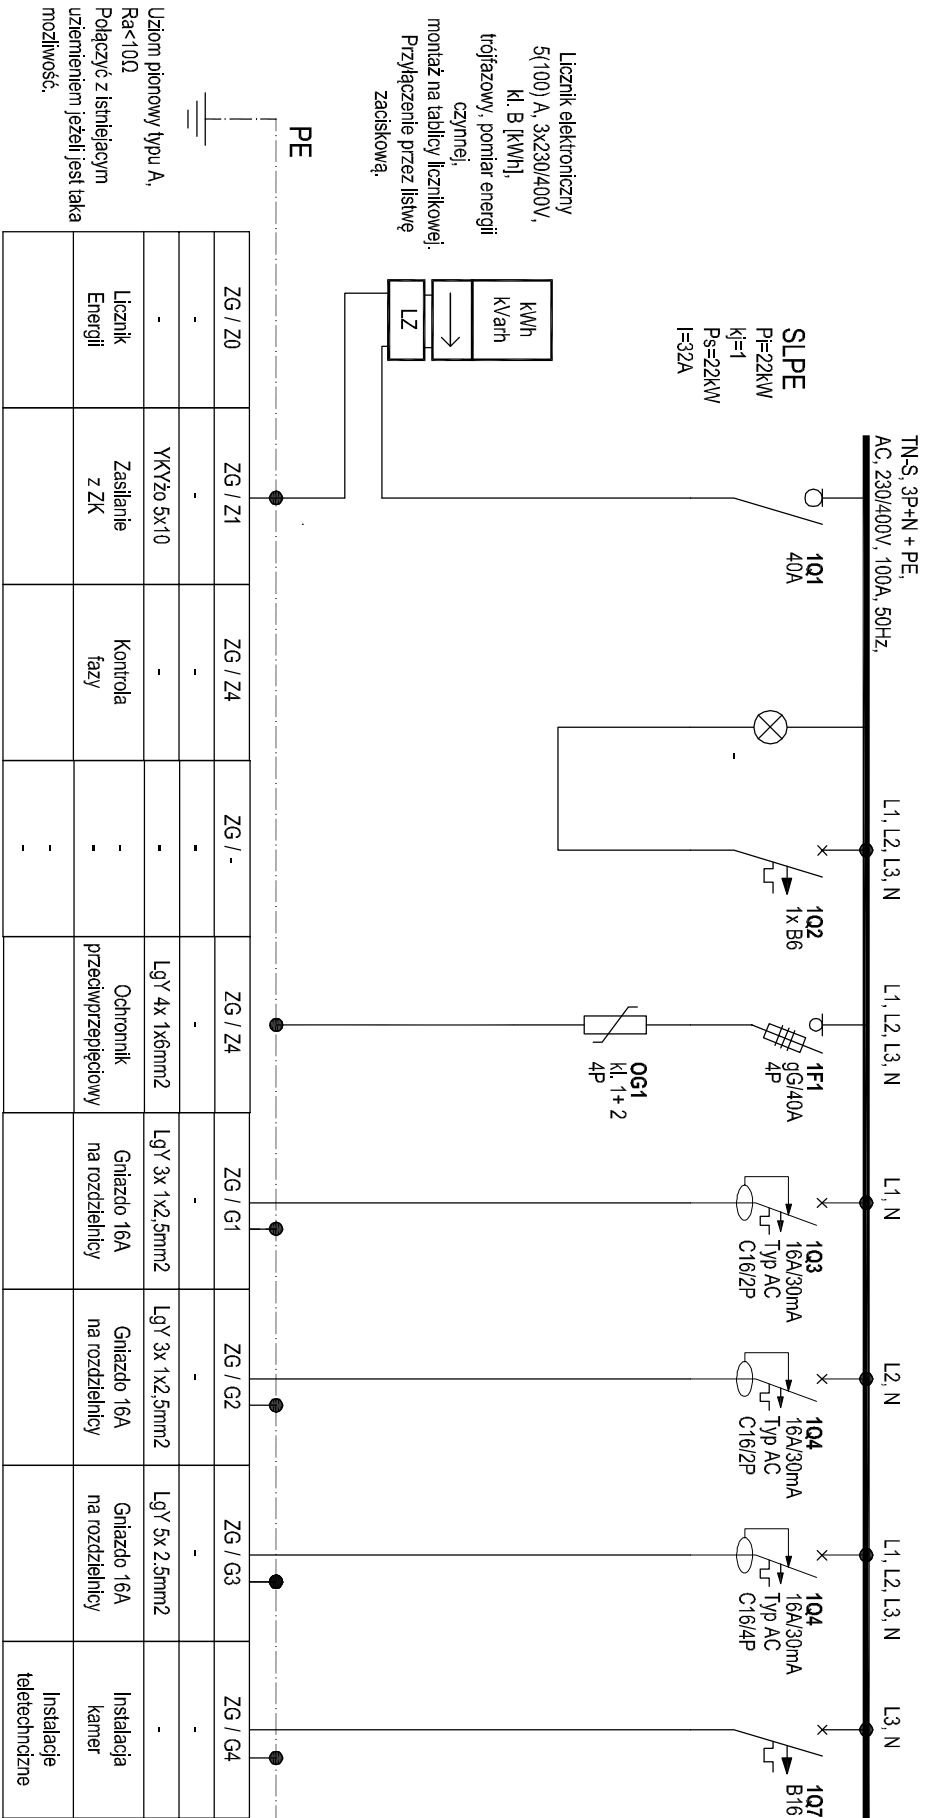

OBIEKT	SCHEMAT ROZDZIELNI		DATA 11.2020
ADRES	W MIEJ. KORYTOWA, DZ. 02A, NR GEOZ. 240/3		
INWESTOR	Gmina Radziejowice, ul. Kubińskiego 10, 96-325 Radziejowice		
FUNKCJA	MIEJ. NAZYSKO		PODPIS
projektował	mgr inż. PAWEŁ KARWAŃ		
	L00/4029/PSE/19		
PRZEDWIDZ	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		NR RYS.: 2
RYSIOWO			