

p. majeran

STAROSTWO POWIATOWE
W ŻYRARDOWIE
ul. Lipińskiego 45
tel. 46 855-37-17, fax 46 855-20-21

Z.N.S.P. "TECH-POŻ"
Stanisław Matuszewski
96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 10
tel./fax 046 856 51 92, kom. 603 505 518
e-mail: biuro@tech-poz.com.pl
SERWIS:
tel.kom.693 714 991

1634

08

ZAKŁAD NAPRAWY SPRZĘTU PRZECIWOŻAROWEGO
TECH-POŻ
OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Z.N.S.P. "TECH-POŻ" STANISŁAW MATUSZEWSKI
adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 10
kontakt: biuro - tel./fax: 046 856 51 92, tel. Serwis - 693 714 991
e-mail: biuro@tech-poz.com.pl, www.tech-poz.com.pl

PROTOKÓŁ BADANIA WYDAJNOŚCI ORAZ DOROCZNEGO PRZEGŁĄDU I KONSERWACJI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT
[Signature]
Inż. Maria Korniluk
arch. konstr. bud. i inżynieria
upr. 72/94 Sk-ce, upr. 68/86 Sk-ce


Rodzaj hydrantów: Zewnętrzne DN 80
Obiekt: Gmina Radziejowice
Adres: HYDRANTY ZEWNĘTRZNE DN 80
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10
Data przeglądu: 2017-03-03
Data następnego przeglądu: 2018-03
Osoba kontaktowa:
Telefon:
Płatnik - dane do faktury lub uwagi:

Z.N.S.P.
TECH-POŻ
96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 10
NIP 838-130-70-81, Regon: 016450370
tel / fax 46 856 51 92, kom. 603 505 518

Lokalizacja: H 20 kukłówka Zarieczna ul. Jaktorowska przy OSP [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2017-03-03 08:54

Ciśnienie hydrostatyczne:	ps[MPa]=	0,44
Parametry obliczeniowe:	DP	26,00
Ciśnienie hydrodynamiczne:	p[MPa]	0,32
Wydajność hydrantu:	Q[dm³/s]	12,65

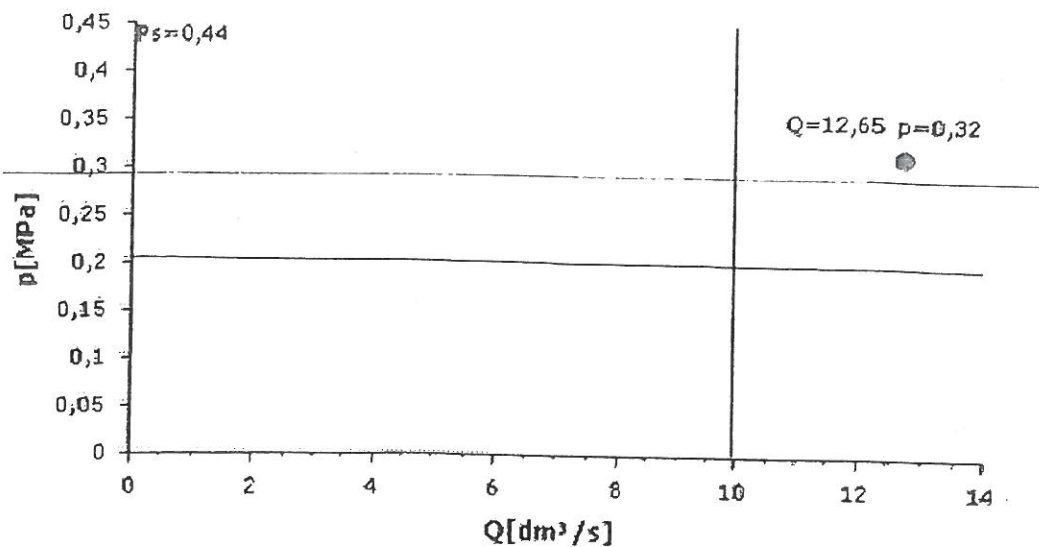

Schemat czynności: Hydranty zewnętrzne

Czynności

☒ a ☒ b ☒ c ☒ d ☐ e

Wyposażenie

Typ sprzętu	Ilość	Producent
Hydrant podziemny DN80	2	brak danych

Uwagi

Oznaczenia: DR-dysza równoważna, K-współczynnik, p-ciśnienie, Q-wydajność