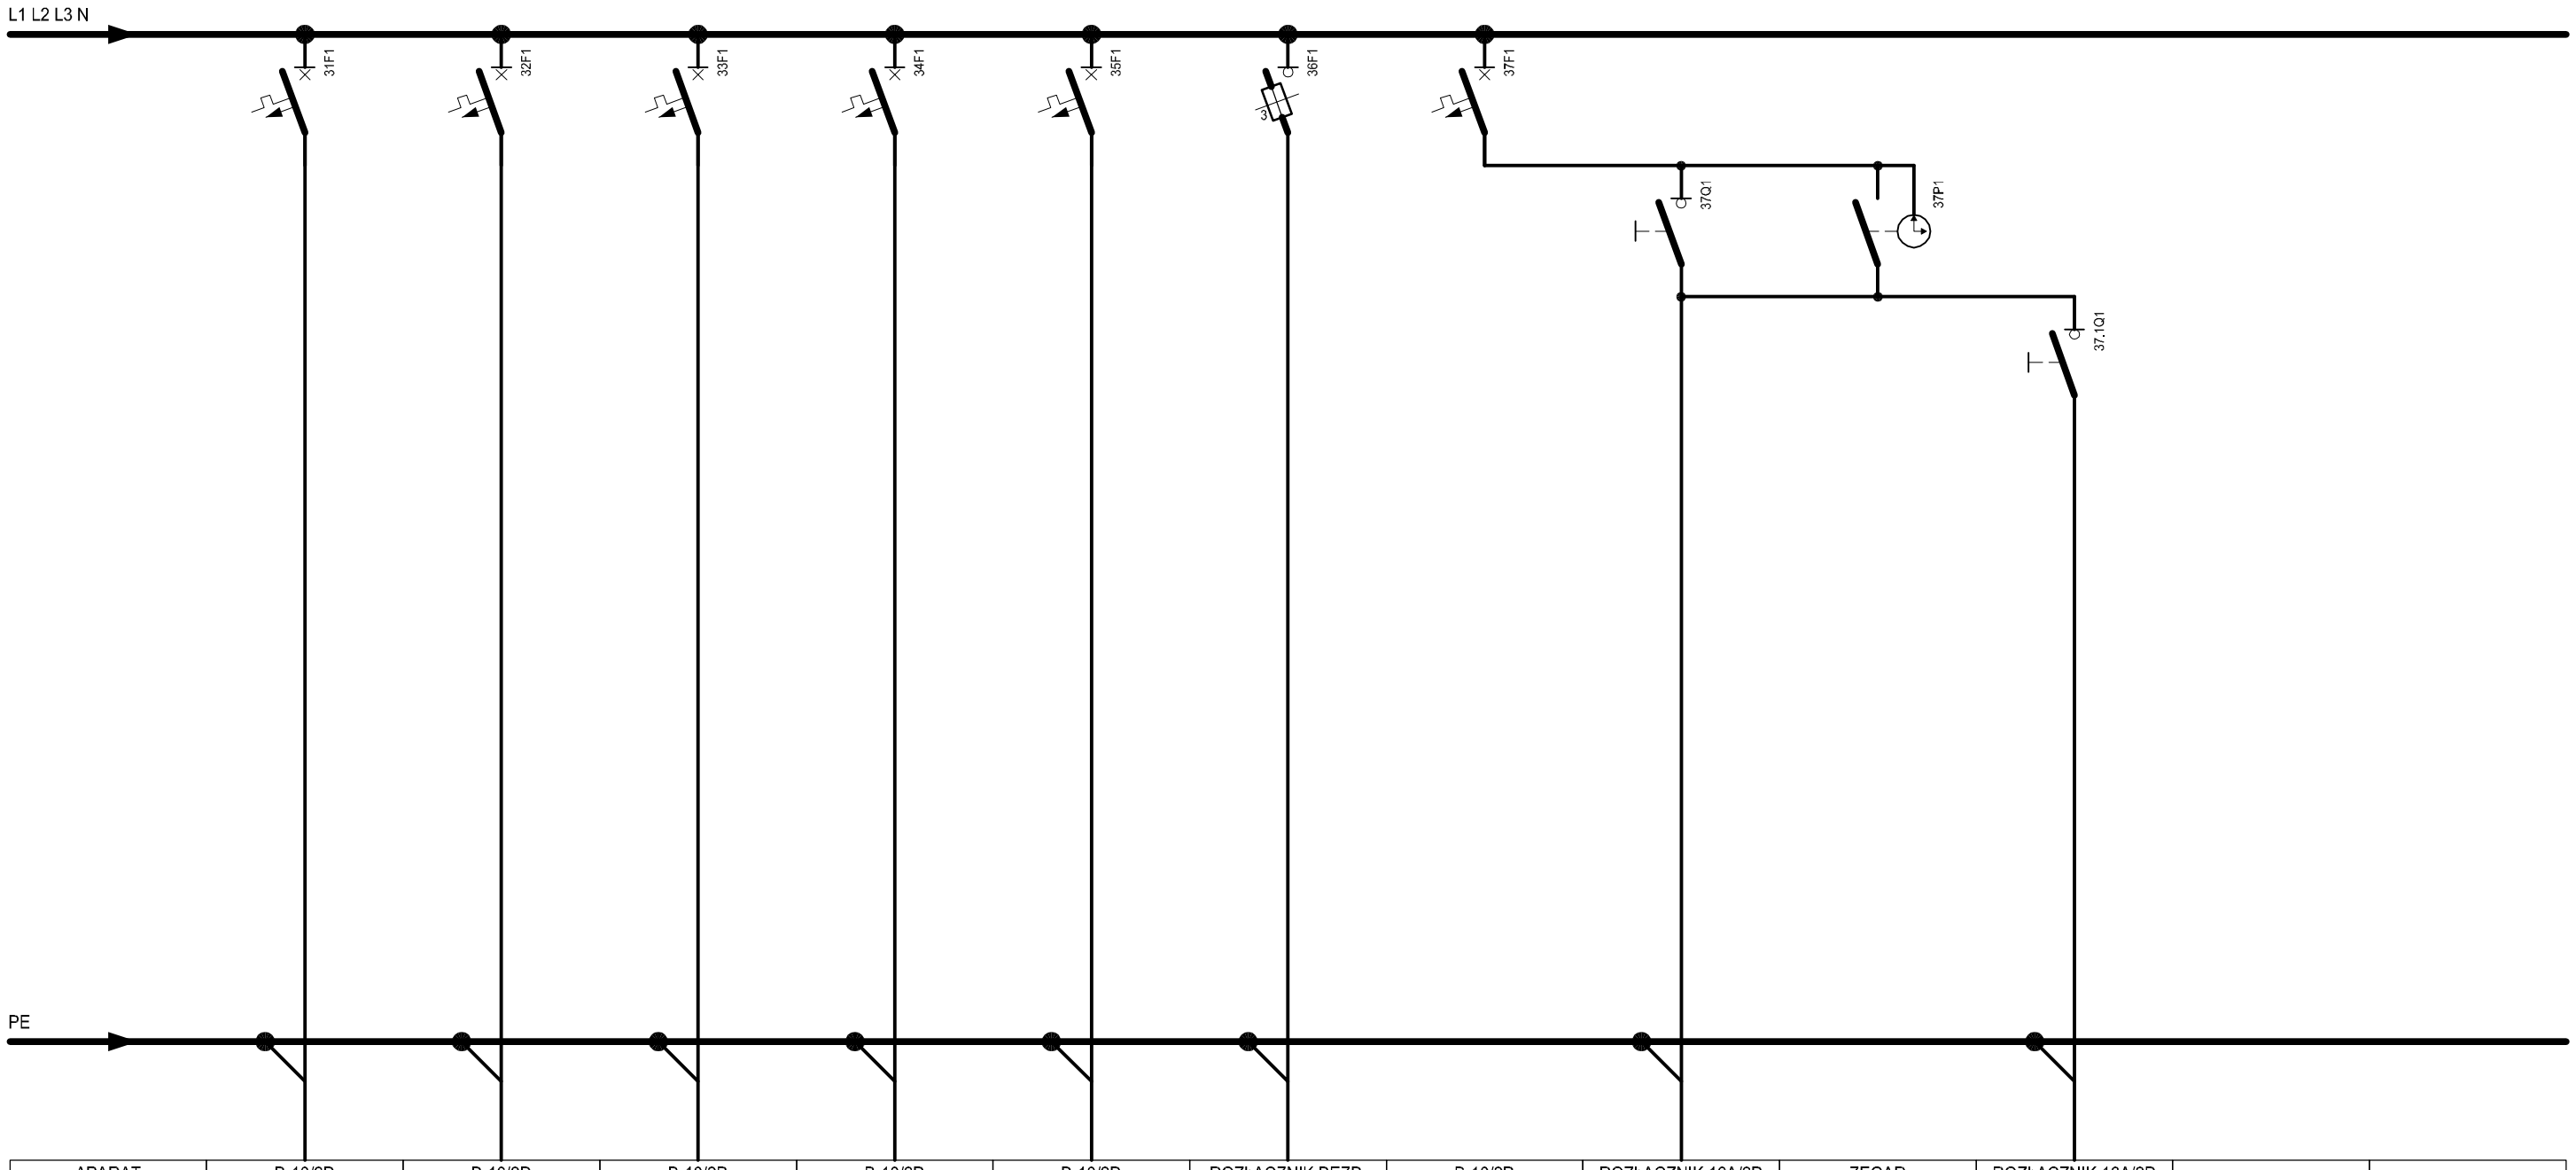

APARAT	B-10/2P	B-10/2P	B-10/2P	B-10/2P	B-10/2P	ROZŁĄCZNIK BEZP. 25A/4P D-02/25A-gF	B-10/2P	ROZŁĄCZNIK 16A/2P	ZEGAR ASTRONOMICZNY	ROZŁĄCZNIK 16A/2P		
OZNACZENIE OBOWDU	TB-1/31	TB-1/32	TB-1/33	TB-1/34	TB-1/35	TB-1/36	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TB-1/37	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TB-1/37.1		
MOC OBOWDU	0.20 kW	0.05 kW	0.37 kW	0.22 kW	0.36 kW	5.50 kW		0.01 kW		0.03 kW		
TYP PRZEWODU	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	YKSLY-żo5x6mm²	2.5mm²-Cu/250V	YKSLY-żo3x2.5mm²	2.5mm²-Cu/250V	YKSLY-żo3x2.5mm²		
ODBIORNIK	B 7, J 4, AW2 3, EW2 2 OŚWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE	AW4 6, EW1 3 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE	F 2, D1 6, D2 2, E 1, J 2, AW2 3, EW2 3, WM 1 OŚWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE, KIERUNKOWE I WENTYLACJA	F 6, Z1 1, AW3 4, AW4 1, AW6 1, EW1 3 OŚWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE, I KIERUNKOWE	C2 2, D1 2, F 6, AW4 5, AW5 1, EW1 2 OŚWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUACYJNE, I KIERUNKOWE	POMPA W STUDNI GŁĘBINOWEJ	ZABEZPIECZENIE OBWODU	Z3.2 4 RĘCZNE ZAŁĄCZENIE OŚWIETLENIA TERENU	AUTOM. ZAŁĄCZENIE OŚWIETLENIA TERENU	Z3.1 8, Z3.2 9 ZAŁĄCZENIE OŚWIETLENIA TERENU (PRZY ŚWIETLICY)		
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 8z20