


Urządzenia teletechniczne zasilić poprzez listwy zaciskowe lub gniazda 16A/230V montowane na szynie TH34.

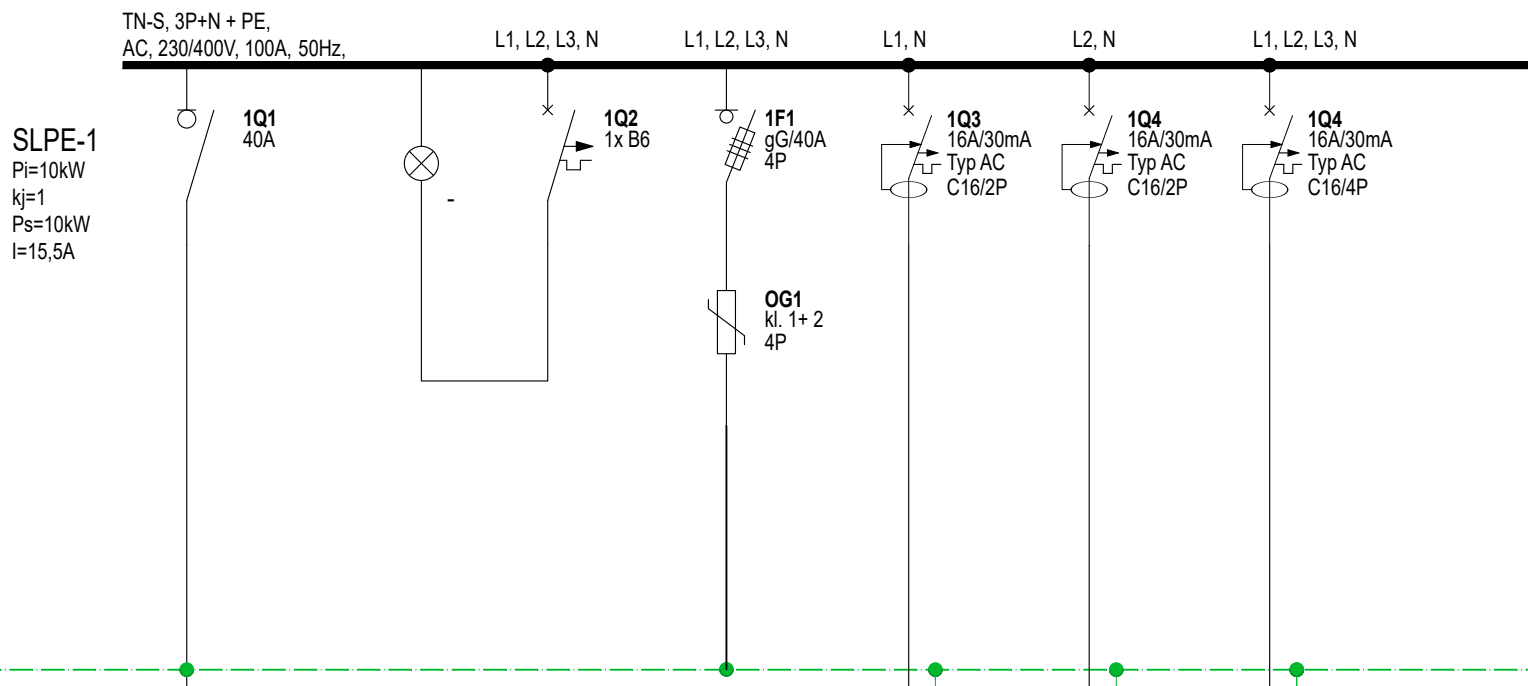

Uziemienie pionowe typu A,
Ra<10Ω
Połączyć z istniejącym
uziemieniem jeżeli jest taka
możliwość.

ZG-1 / Z1	ZG-1 / Z4	ZG-1 / -	ZG-1 / Z4	ZG-1 / G1	ZG-1 / G2	ZG-1 / G3
-	-	-	-	-	-	-
YKYżo 5x10	-	-	LgY 4x 1x6mm2	LgY 3x 1x2,5mm2	LgY 3x 1x2,5mm2	LgY 5x 2.5mm2
Zasilanie z ZG	Kontrola fazy	- -	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Gniazdo 16A na rozdzielnic	Gniazdo 16A na rozdzielnic	Gniazdo 16A na rozdzielnic
		- -				

OBIEKT ADRES	SCHEMAT ROZDZIELNI ZG-1 W MŚC. KORYTÓW A, DZ. OZN. NR GEOD. 243/3		DATA 11.2020
INWESTOR	Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
projektował	mgr inż. PAWEŁ KARWAT	ŁOD/4029/PBE/19	
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		NR RYS.: 2a